

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ИЗГОТОВЛЕНИИ

Подставка пожарная сварная соответствует
техническим требованиям
ТУ 4923-001-00218182-2004

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с
момента начала эксплуатации, но не более 18
месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при
соблюдении условий транспортирования, хранения,
монтажа и эксплуатации.

Дата выпуска _____



Общество с Ограниченной Ответственностью
«КРУПИНСКИЙ АРМАТУРНЫЙ ЗАВОД»

ЧАСТИ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ
ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ

ПОДСТАВКА ПОЖАРНАЯ
СВАРНАЯ
ТУ 4923-001-00218182-2004

ПАСПОРТ


НАЗНАЧЕНИЕ

Подставка пожарная сварная предназначена для
трубопроводов с рабочим давлением воды до 1,0
МПа (10 кг/см²) для установки пожарных
гидрантов.

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Испытано гидравлическим давлением
P_y = 1,5 МПа

ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

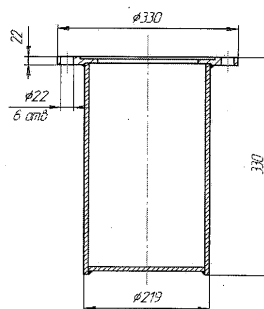

Наружный диаметр трубы DN	Высота общая H	Диаметр фланца D	Высота Фланца h	Масса, не более, кг
219	330	330	22	20,0



ООО «Крупинский арматурный завод»

142516 Московская область
Павлово-Посадский район
д. Крупино д.75
тел/факс 73-147
Сертификат соответствия № РОСС RU.
MT42.H01357 от 27.04.2012 г.

ПАСПОРТ №

Наименование изделия: **Части соединительные стальные для трубопроводов по ТУ 4923-001-00718187-2004**

1. Накладная № _____

2. Заказчик _____

3. Номенклатура и количество изделий:

Наименование изделия	Количество
Подставка пожарная сварная	

4. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента начала эксплуатации, но не более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя, при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5. Дата выпуска _____
(месяц, год)

6. Дата заполнения паспорта _____

Начальник производства

